



Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku informuje, że w wyniku rutynowych badań jakości wody pochodzącej ze stacji uzdatniania wody przy ul. Okuniewskiej 2B – SUW II przeprowadzonych na czterech punktach sieci wodociągowej, na jednym z punktów kontrolnych stwierdzono nieznaczne przekroczenie dopuszczalnego poziomu bakterii z grupy coli (do 2 jtk/100 ml).

Obecność bardzo śladowych ilości bakterii może wynikać z naturalnych osadów w przewodach wodociągowych lub powstałych zastoin. W związku z powyższym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (Dz.U z dn. 07.12.2017 poz 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Woda może być spożywana wyłącznie po przegotowaniu (co najmniej 2 minuty) – dotyczy to picia, przygotowywania posiłków, napojów, a także mycia owoców i warzyw. Woda nadaje się do celów sanitarnych, takich jak kąpiel, pranie czy spłukiwanie toalet. W przypadku niemowląt, małych dzieci, osób starszych, kobiet w ciąży oraz osób z obniżoną odpornością, zaleca się stosowanie wyłącznie wody przegotowanej lub butelkowanej do picia, przygotowywania mleka, kąpieli i mycia naczyń.


MZWiK w Sulejówku niezwłocznie podjął działania naprawcze i prowadzi stały monitoring jakości wody.

Dziękujemy za zrozumienie i przepraszamy za ewentualne niedogodności.

Dyrektor MZWiK w Sulejówku

Katarzyna Samburska

Obszar warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej
z wodociągu Sulejówek SUW II

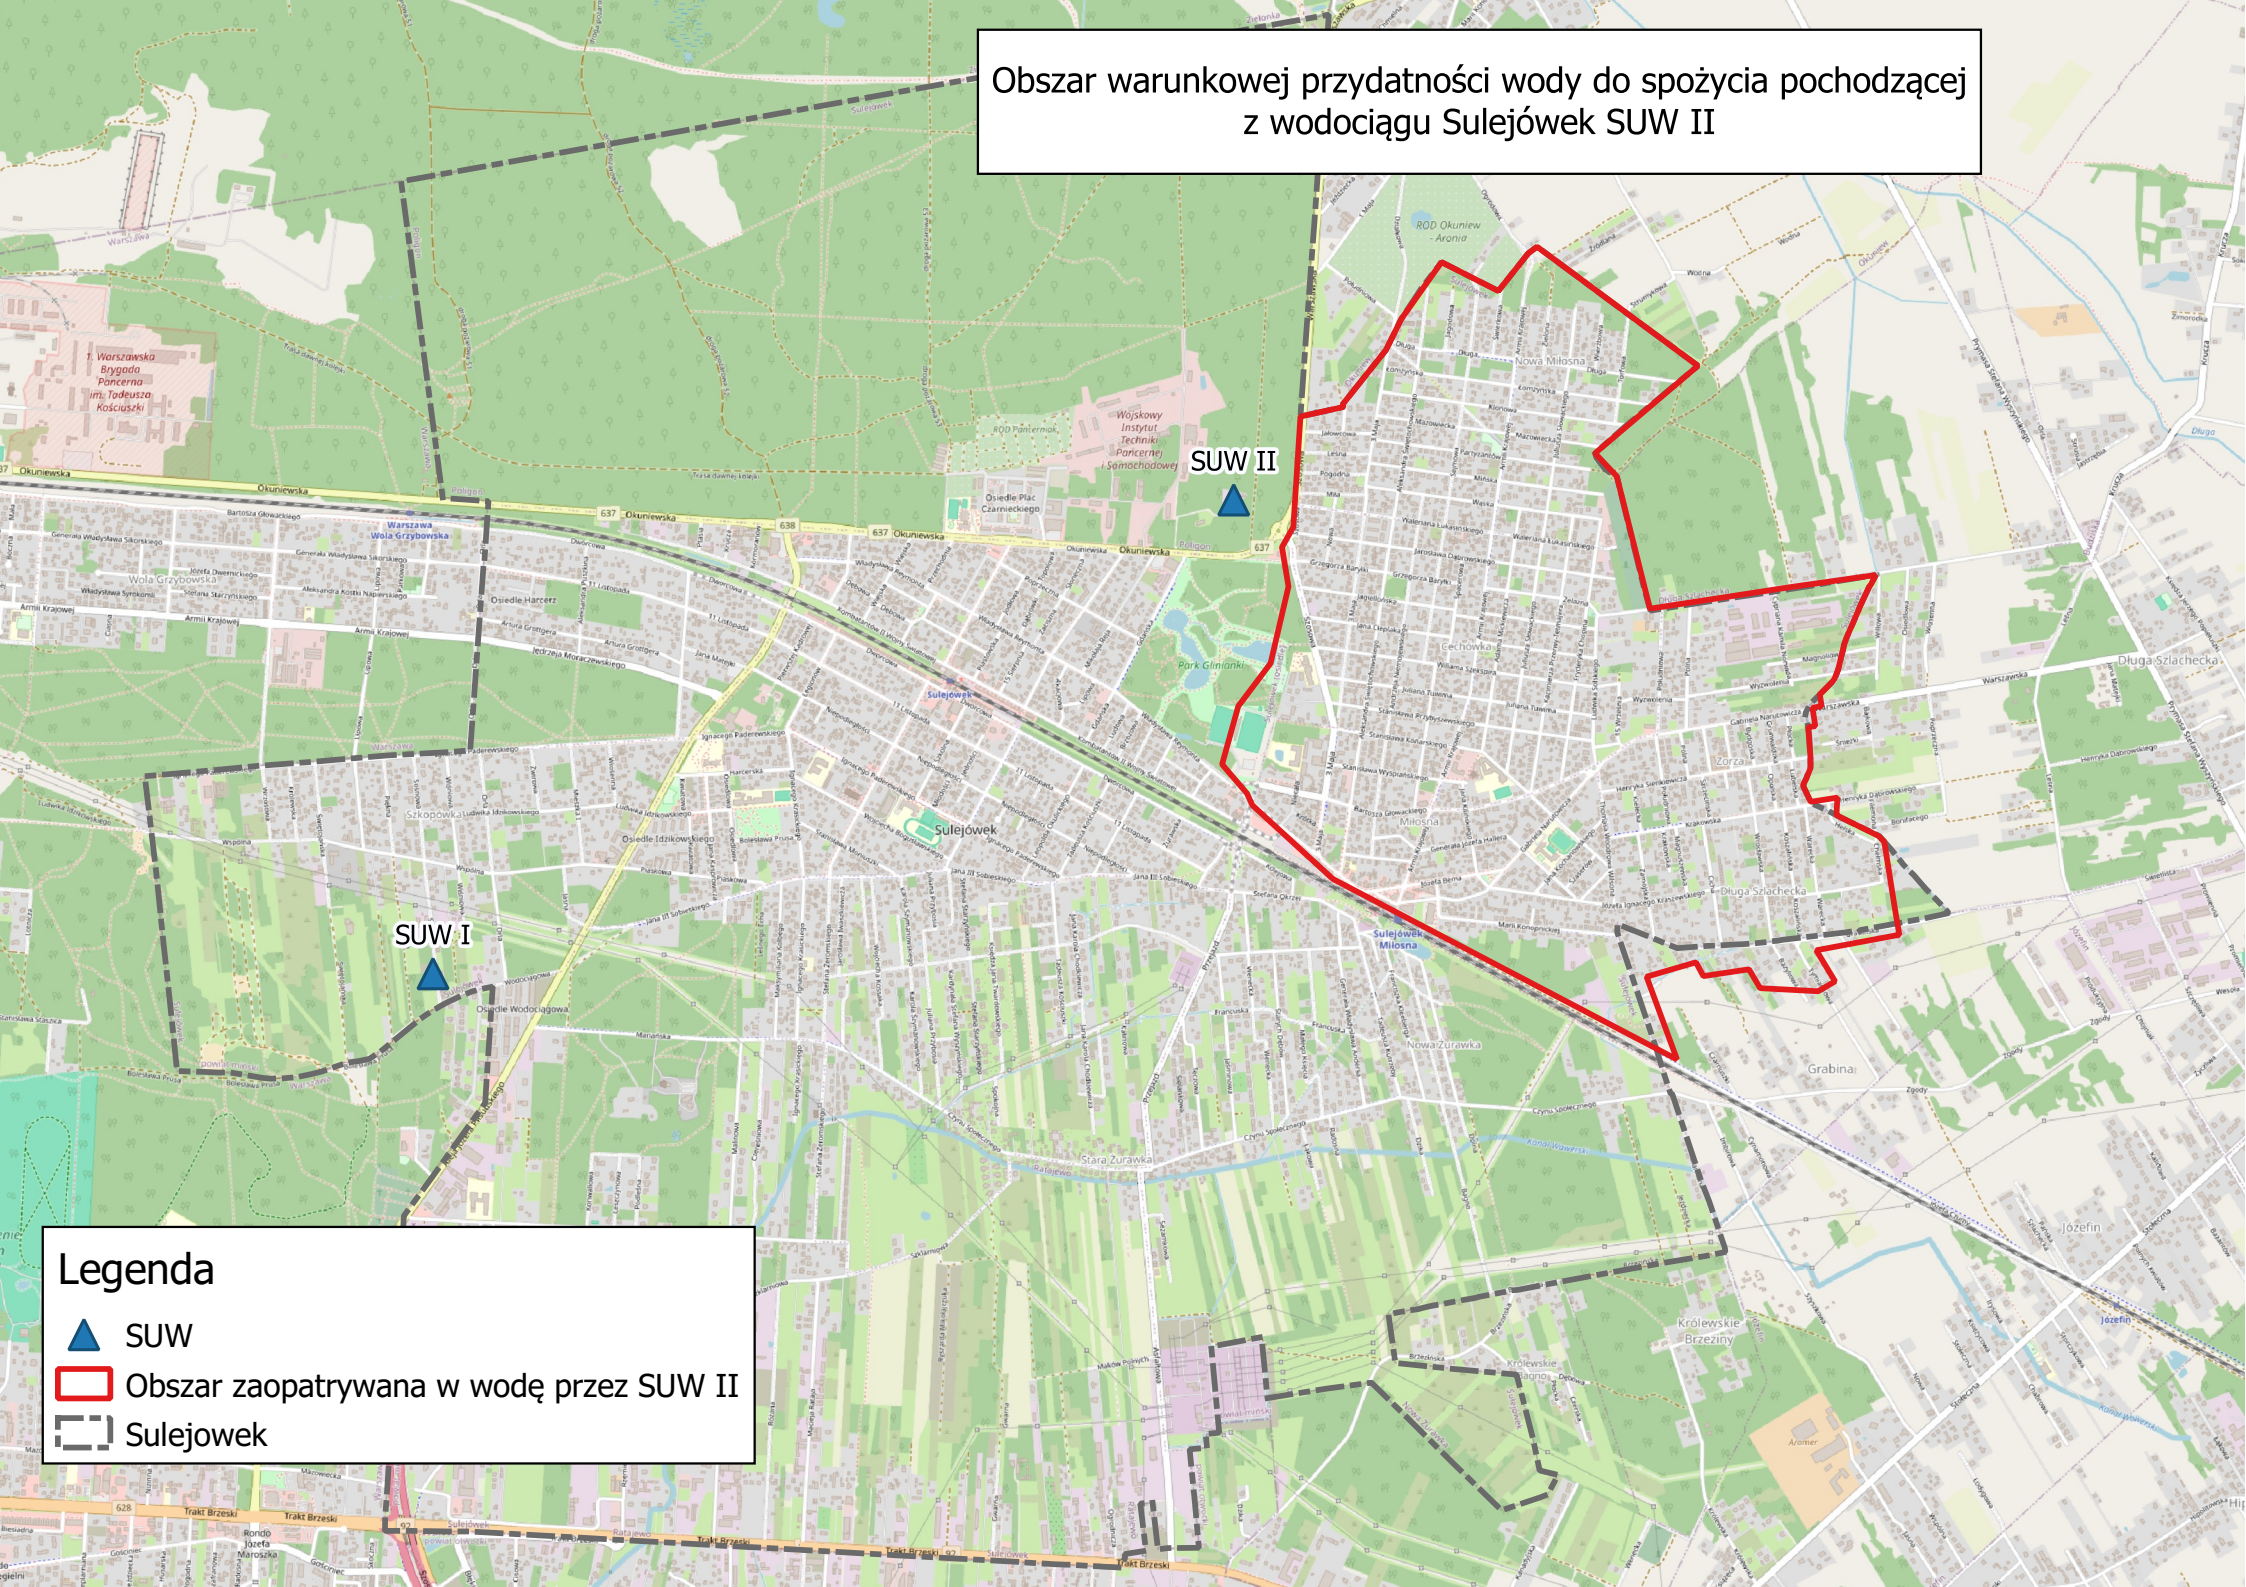

Legenda



SUW



Obszar zaopatrywany w wodę przez SUW II



Sulejówek